



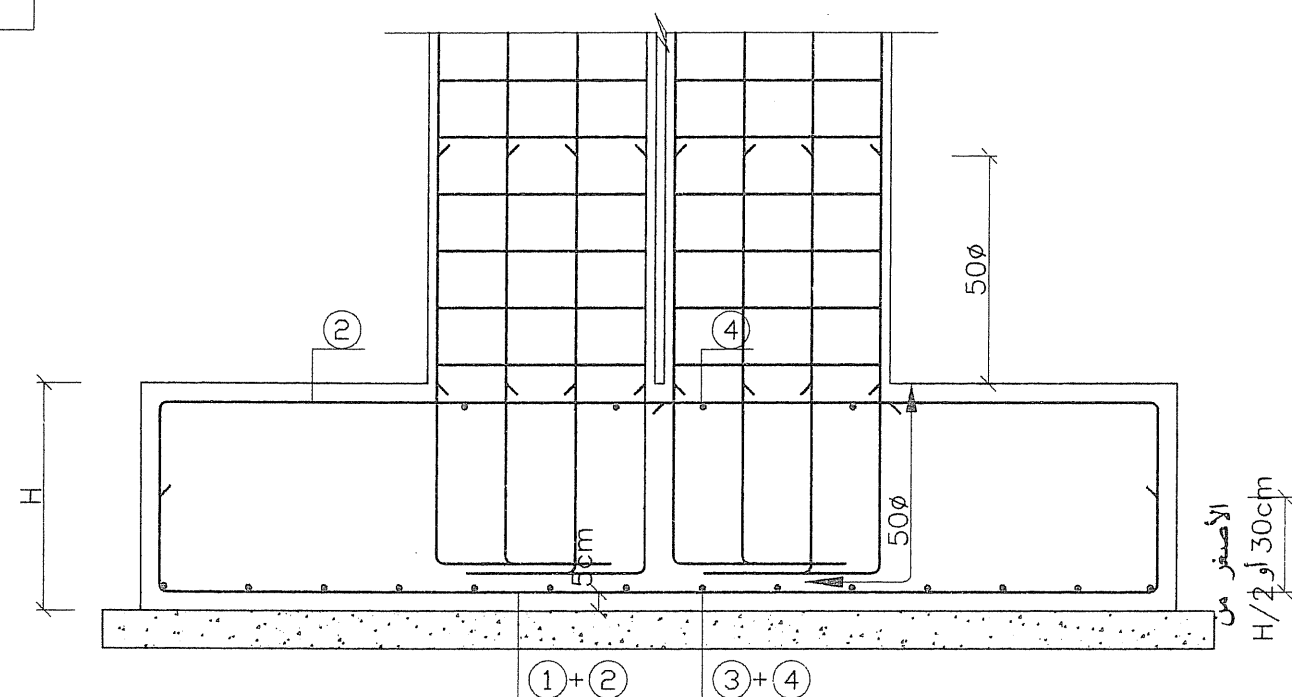

Section X-X

Sc. 1/20

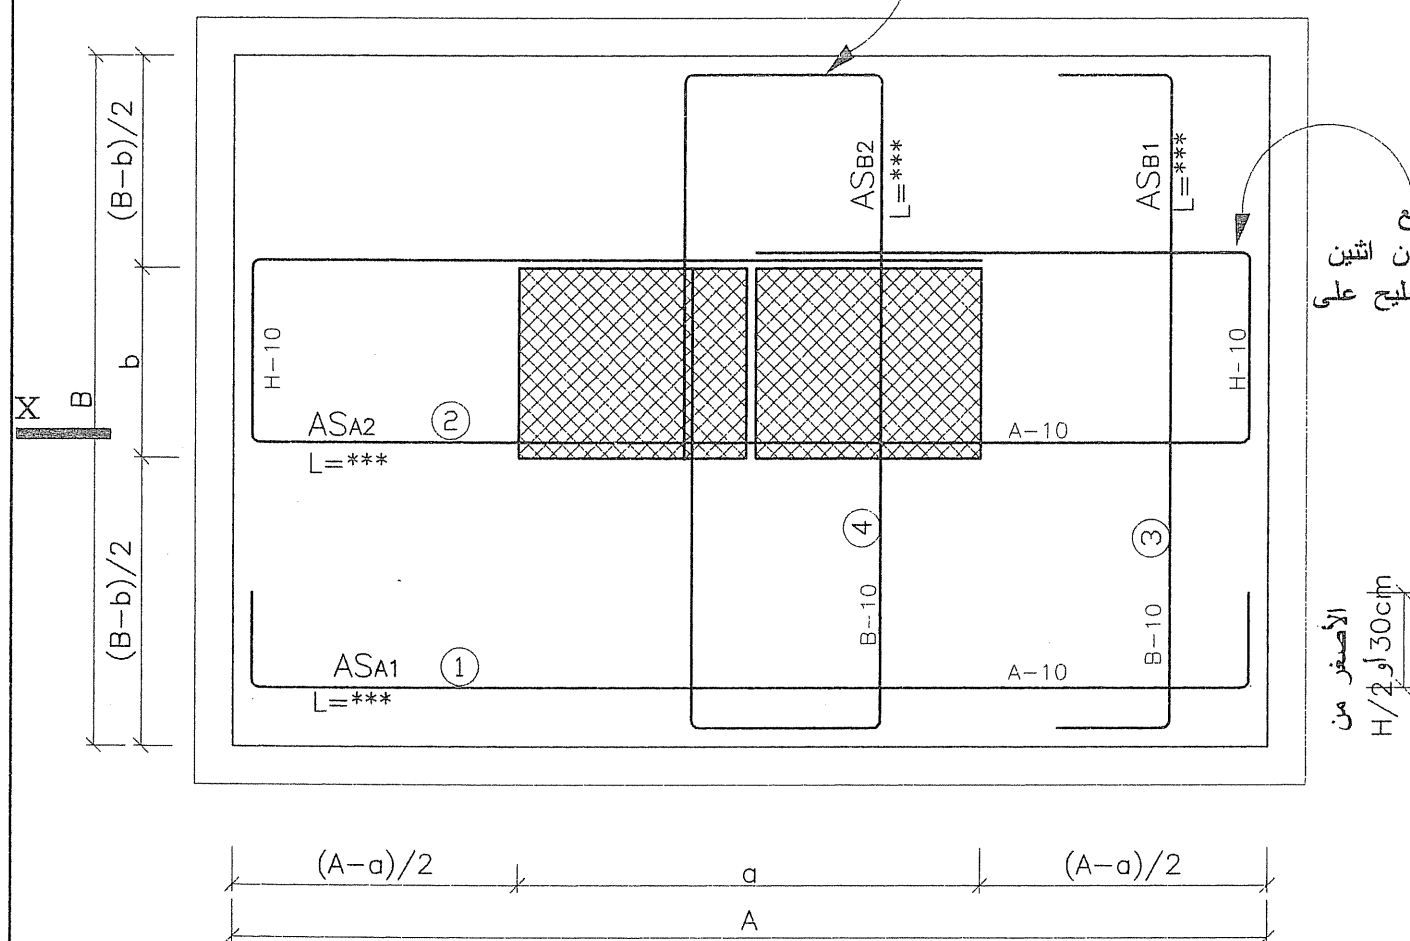

أساس مشترك بين عمودين عند فاصل تمدد

Sc. 1/20

[illegible]

- لا يقل البعد الأصغري لأساسات الأعمدة عن 100cm في التربة القوية (تحمل التربة لا يقل عن 3 kg/cm^2)
- وعن 120cm في التربة الضعيفة (تحمل التربة أقل من 3 kg/cm^2)
- لا يقل العمق الكلي للأساس عن $1/2$ مقدار بروز الأساس عن قاعدة العمود أو عن العمود أو الجدار
- لا يقل قطر قضبان التسليح المستعملة عن 12 mm في حال الفولاذ الصلب (المطواع) وعن 10 mm في حال الفولاذ (الصلب) العالي المقاومة


- لا يزيد تباعد قضبان التسليح على 20cm
- يجب أن لا يقل سمك الغطاء الخرساني عن 5cm
- يضاف عند الأركان العلوية قضيب ربط محيطي عند كل زاوية (إنشائي)

ملاحظات

- ١- انظر الملاحظات العامة في اللوحة رقم ٠٠٠٠
- ٢- انظر مسقط الأساسات في اللوحة رقم ٠٠٠٠

نصف التسليح الواقع
تحت العمود بحيث لا يقل عن اثنين
و يمكن أن يكون هذا التسليح على
الشكل التالي

X

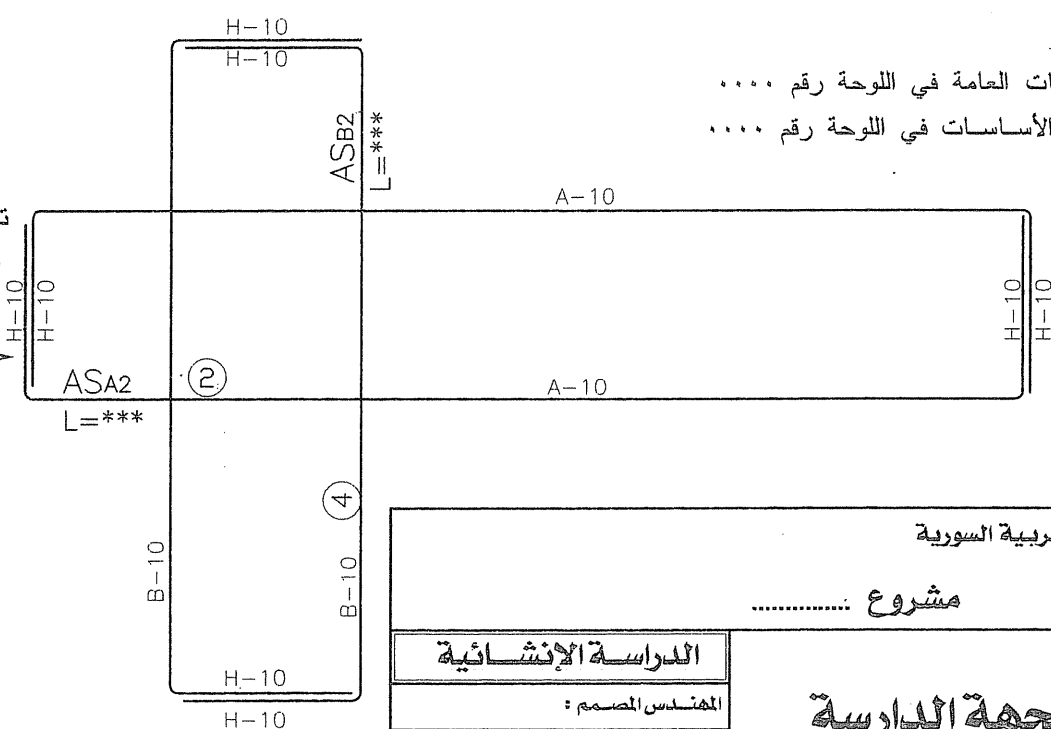

الجمهورية العربية السورية وزارة مشروع	
الدراسة الإنشائية المهندس المصمم : رسم : اعتماد :	الجهة الدارسة
رقم اللوحة : ST-05 رقم المشروع : تدقيق :	الكتلة : مقياس الرسم : التاريخ : أيلول ٢٠٠٦
	مبنى / الطابق : م.م اللوحة : تفصيلات نموذجية لأساسات شتركة بين عمودين عند فاصل تمديد